



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности Петродворцового района**

Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Самсоновская, д. 9, тел. 450-71-73

**Предписание № 2-21-345/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному образовательному учреждению средней  
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

общеобразовательной школе № 430 Петродворцового района Санкт-Петербурга  
в лице директора Горбунова Евдокия Васильевна

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Петродворцового района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Королькова Михаила Алексеевича № 2-21-345 от 04 апреля 2013 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 17, 20, 29 мая 2013 г. инспектором ОНД Петродворцового района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шевцовой Олесей Сергеевной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – отдельно стоящего здания школы со встроенными нежилыми помещениями по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 6 а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1	выходы из подвала сообщаются с общей лестничной клеткой школы	п. 6.9* СНиП 21-01-97*	24.11.2013 г.	
2	В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград в вент. камере, не установлены противопожарные клапана с нормируемым пределом огнестойкости	п. 7.10.5 СНиП 41-01-2003	24.11.2013 г.	
3	Не произведена огнезащитная обработка сценической коробки в актовом зале	п. 21 ППР РФ	24.11.2013 г.	
4	Не произведена очистка вент. каналов	п. 50 ППР РФ	24.11.2013 г.	
5	Для отделки стен в коридоре 1-го	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	24.11.2013 г.	

	этажа, на путях эвакуации, используются горючие материалы (масляная краска)		
6	Для отделки стен в коридоре 2-го этажа, на путях эвакуации, используются горючие материалы (масляная краска)	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	24.11.2013 г.
7	Для отделки стен в коридоре 3-го этажа, на путях эвакуации, используются горючие материалы (масляная краска)	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	24.11.2013 г.
8	Для отделки стен лестничных клеток, на путях эвакуации, используются горючие материалы (масляная краска)	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	24.11.2013 г.
9	Для отделки ступеней лестничного марша, в актовом зале, на путях эвакуации используются горючие материалы (масляная краска)	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	24.11.2013 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Петродворцового района  
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

29 мая 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

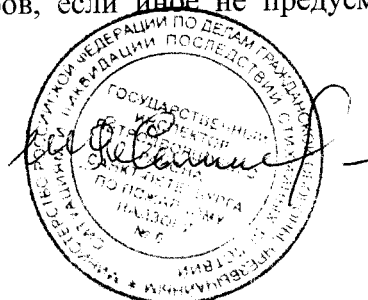

О.С. Шевцова

*Торбунова Е.В.*

«29» 05 2013 г.